


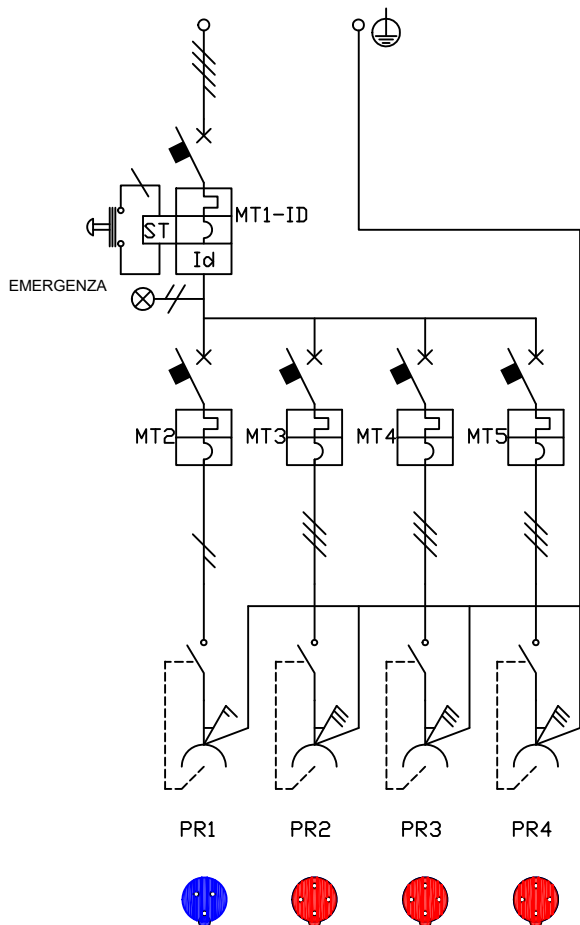

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	3P+N - 32A	1P+N - 16A	3P - 16A
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA	---	---
Sezione collegamenti	4 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
TIPO	MAGNETOTERMICO MT4	MAGNETOTERMICO MT5	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P - 16A	3P - 16A	
Intervento	Curva C	Curva C	
Potere C.C.	6 kA	6 kA	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4					SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h					
Tensione	200-250V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~					
Corrente	16A	16A	16A	16A					
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²					

1	L.V.	21/05/2021
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPIL. Drawn up
ELETTRICANALI S.p.A. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code COMM.-Job E C T N? FOGLIO Sheet EM. Issue
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900702 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA		RIF. CLIENTE - Client ref.
IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale