


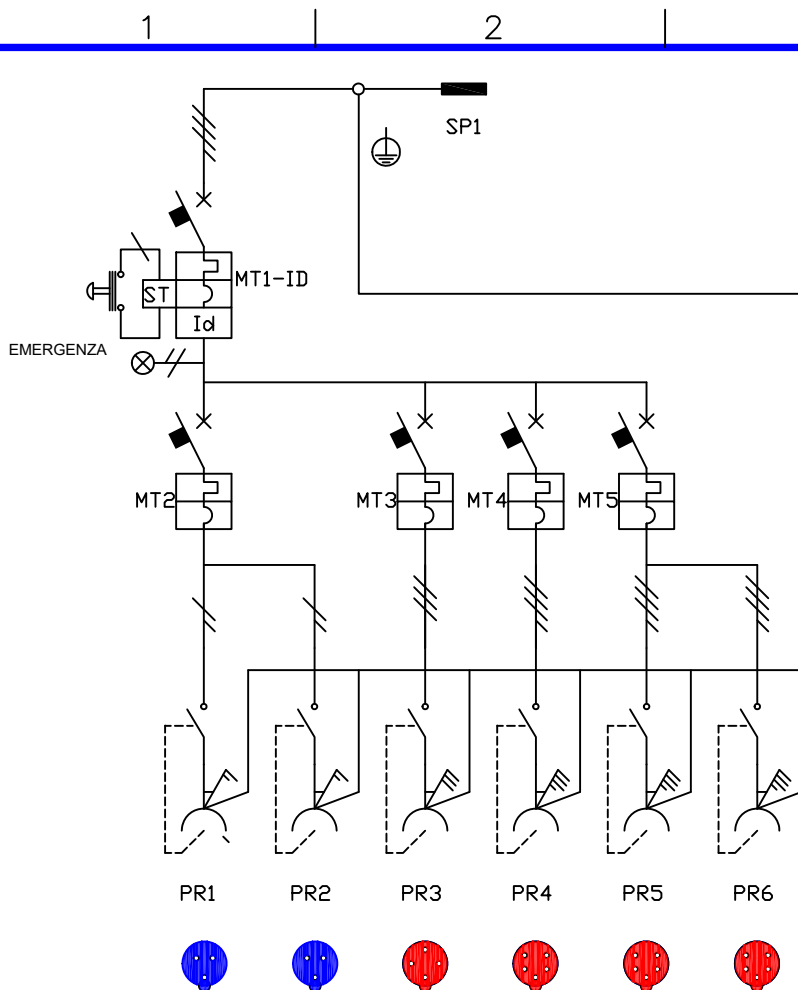

#### CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

| TIPO                        | MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID | MAGNETOTERMICO MT2  | MAGNETOTERMICO MT3  |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tensione nominale           | 400V~ 50/60Hz                       | 250V~ 50/60Hz       | 400V~ 50/60Hz       |
| Poli-Corrente nominale      | 3P+N - 63A                          | 1P+N - 16A          | 3P - 16A            |
| Intervento                  | Curva C                             | Curva C             | Curva C             |
| Potere C.C.                 | 6 kA                                | 6 kA                | 6 kA                |
| Differenziale-Tipo-Taratura | AC / 30 mA                          | ---                 | ---                 |
| Sezione collegamenti        | 10 mm <sup>2</sup>                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| TIPO                        | MAGNETOTERMICO MT4                  | MAGNETOTERMICO MT5  |                     |
| Tensione nominale           | 400V~ 50/60Hz                       | 400V~ 50/60Hz       |                     |
| Poli-Corrente nominale      | 3P+N - 32A                          | 3P+N - 32A          |                     |
| Intervento                  | Curva C                             | Curva C             |                     |
| Potere C.C.                 | 6 kA                                | 6 kA                |                     |
| Differenziale-Tipo-Taratura | ---                                 | ---                 |                     |
| Sezione collegamenti        | 4 mm <sup>2</sup>                   | 4 mm <sup>2</sup>   |                     |

#### CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

|          | PR1                 | PR2                 | PR3                 | PR4               | PR5               | PR6               |  | SP1                |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Tipo     | EN 60309            | EN 60309            | EN 60309            | EN 60309          | EN 60309          | EN 60309          |  | EN 60309           |
| N° poli  | 2P+T 6h             | 2P+T 6h             | 3P+T 6h             | 3P+N+T 6h         | 3P+N+T 6h         | 3P+N+T 6h         |  | 3P+N+T 6h          |
| Tensione | 200-250V~           | 200-250V~           | 380-415V~           | 346-415V~         | 346-415V~         | 346-415V~         |  | 346-415V~          |
| Corrente | 16A                 | 16A                 | 16A                 | 32A               | 32A               | 32A               |  | 63A                |
| Sezione  | 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.5 mm <sup>2</sup> | 4 mm <sup>2</sup> | 4 mm <sup>2</sup> | 4 mm <sup>2</sup> |  | 10 mm <sup>2</sup> |

| 1         | L.V.                      |                  |                |               | 24/05/2021 |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|------------|
| EM. Issue | DESCRIZIONE - Description | COMPIL. Drawn up | VERIFIC. Chk'd | APPROV. App'd | DATA Date  |

ELETTROCANALI S.p.a.  
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18  
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE  
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE  
Identification code

COMM.-Job E C T N?

TITOLO - Title

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC  
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4  
ART. EC6900781

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO - Plant

DATA - Date

SCALA GRAFICA - Graphic scale

RIF. CLIENTE - Client ref.