


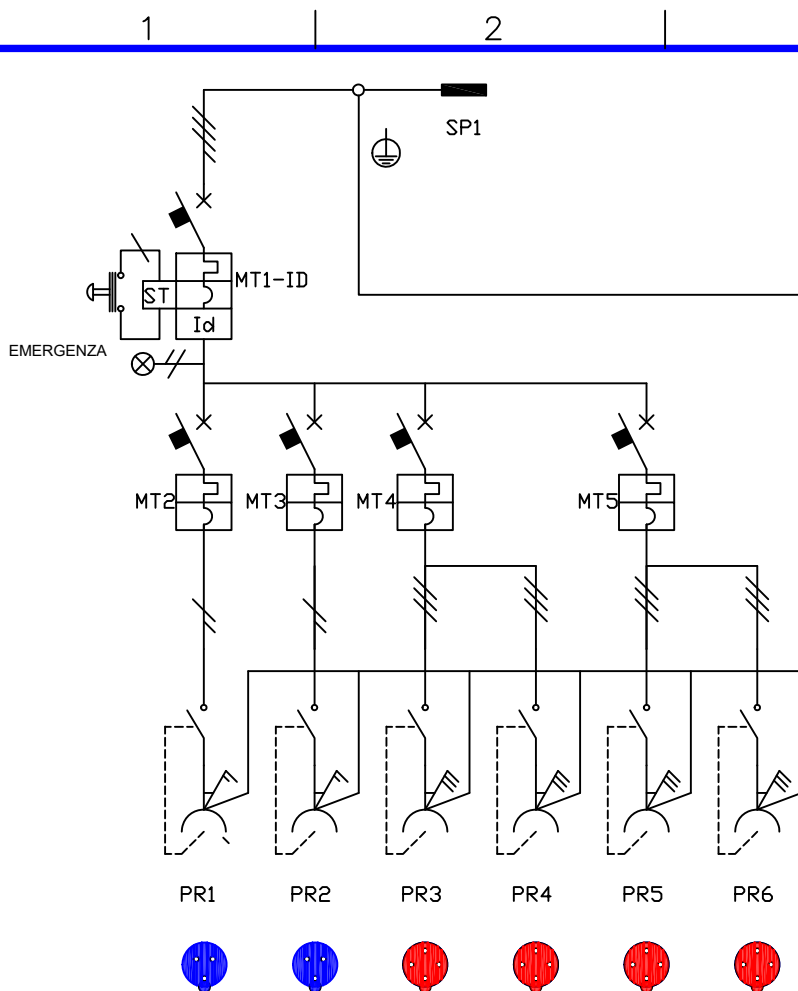

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	250V~ 50/60Hz	250V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	3P+N - 63A	1P+N - 16A	1P+N - 16A
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA	---	---
Sezione collegamenti	10 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
TIPO	MAGNETOTERMICO MT4	MAGNETOTERMICO MT5	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P - 16A	3P - 16A	
Intervento	Curva C	Curva C	
Potere C.C.	6 kA	6 kA	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE							
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~	346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A	16A	16A	63A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	10 mm ²

1		L.V.			24/05/2021
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date

ELETTROCANALI S.p.a.
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE
Identification code

COMM.-Job E C T N?

TITOLO - Title

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6900785

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO - Plant

DATA - Date

SCALA GRAFICA - Graphic scale

RIF. CLIENTE - Client ref.