


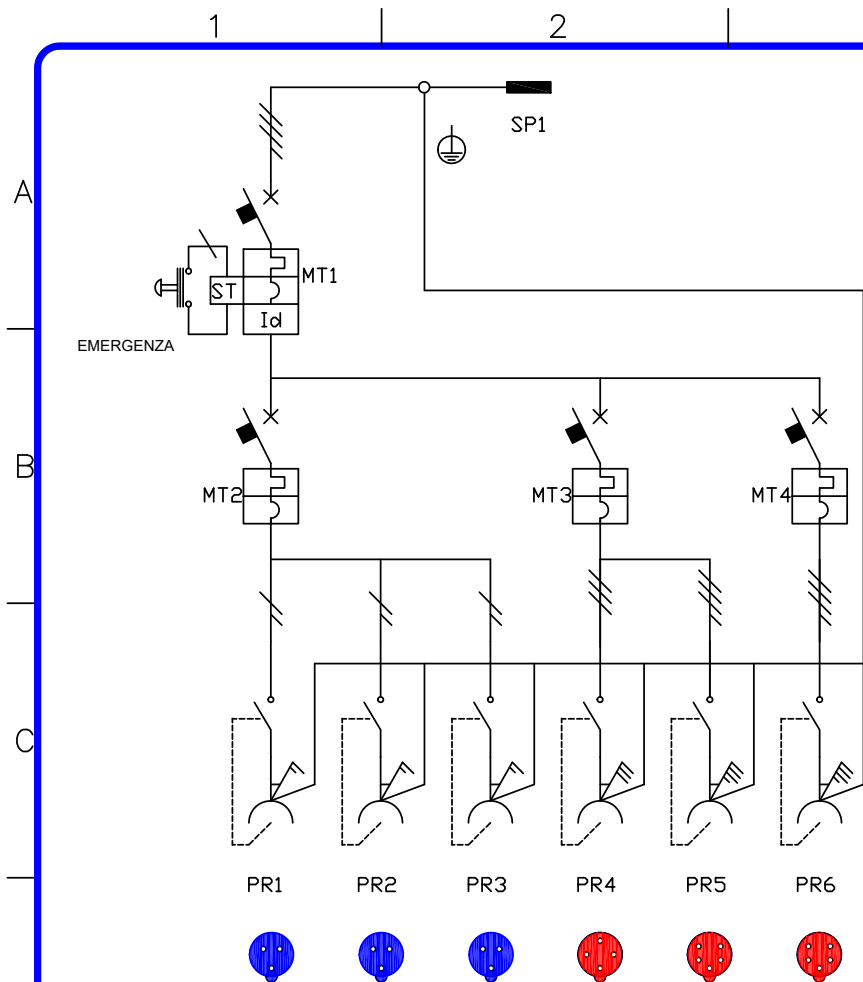

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1		
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	3P+N - 63A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA		
Sezione collegamenti	16 mm ²		
TIPO	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3	MAGNETOTERMICO MT4
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A	3P+N - 16A	3P+N - 32A
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---	---
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h		3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	200-250V~	380-415V~	346-415V~	346-415V~		346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A	16A	32A		63A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²		16 mm ²

1		L.V.		15/07/2014															
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date												
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent				CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code <table border="1"> <tr> <td>COMM.</td> <td>Job</td> <td>E</td> <td>C</td> <td>T</td> <td>N?</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		COMM.	Job	E	C	T	N?						
COMM.	Job	E	C	T	N?														
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900872		FOGLIO Sheet EM. Issue				Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA													
IMPIANTO - Plant		DATA - Date		SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.													