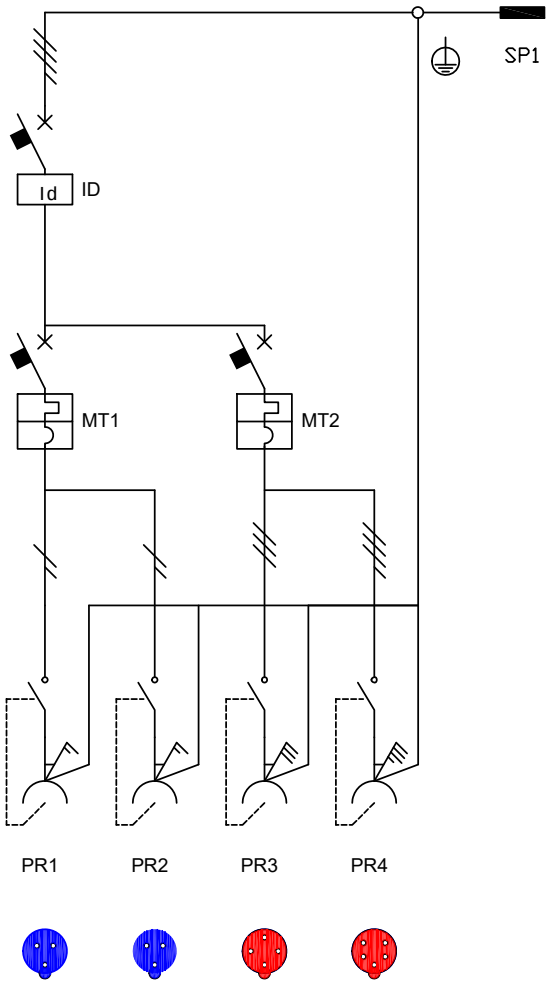

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI			
TIPO	DIFFERENZIALE ID	MAGNETOTERMICO MT1	MAGNETOTERMICO MT2
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	230V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	3P+N - 40A	1P+N - 16A	3P+N - 16A
Intervento	---	Curva C	Curva C
Potere C.C.	---	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA	---	---
Sezione collegamenti	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309				EN 60309
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+N+T 6h				3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~	346-415V~				346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	16A				16A
Sezione	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2				2,5 mm^2

CABLAGGIO ESTERNO H07RN-F 5G 2,5 mm^2

EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
1		L.V.			04/07/2014

ELETTROCANALI S.p.a.
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18
Scanzorosciate (BG)

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code

COMM.–Job	E	C	T	N?

FOGLIO Sheet | EM. Issue

TITOLO – Title

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6902541 - 6902551

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA

IMPIANTO – Plant | DATA – Date | SCALA GRAFICA – Graphic scale | RIF. CLIENTE – Client ref.